


# Modifiche al PMS2 di AcegasApsAmga

pubblicato in data 12 luglio 2021

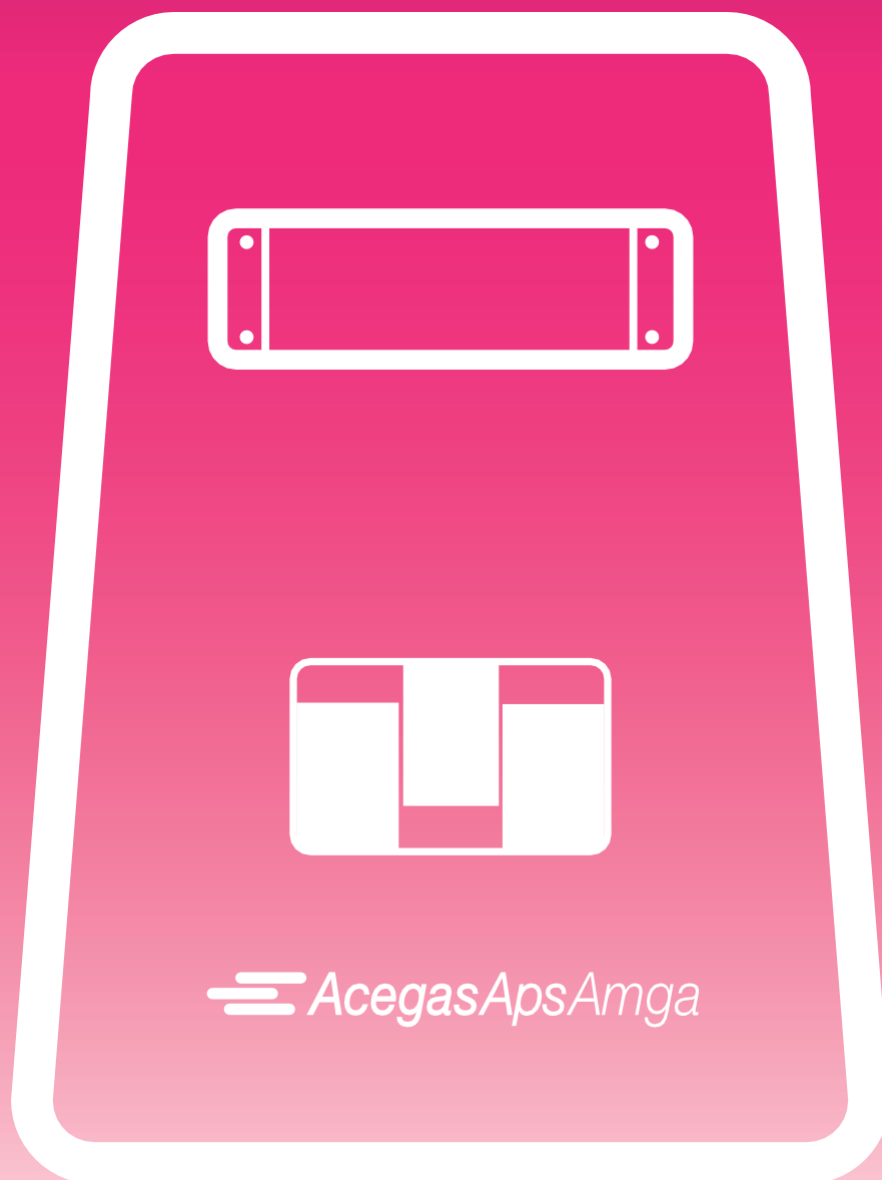

| RIFERIMENTO PMS2   | MODIFICA   |
|--|--|
| <p>CAPITOLO 01<br/>1.3 Sintesi e obiettivi degli investimenti</p>                                | <p>Sostituita la frase contenuta nel primo capoverso di pagina 6:</p> <p>“AcegasApsAmga avvierà la fase massiva di sostituzione del proprio parco misuratori a partire <u>da aprile 2022</u> e la concluderà nel 2025”</p> <p>con la seguente frase:</p> <p>“AcegasApsAmga avvierà la fase massiva di sostituzione del proprio parco misuratori a partire <u>dal secondo semestre del 2022</u> e la concluderà nel 2025”</p> |
| <p>CAPITOLO 01<br/>1.3 Sintesi e obiettivi degli investimenti<br/>Area Gorizia</p>               | <p>Sostituita la frase contenuta nel primo elenco puntato di pagina 6:</p> <p>“Prima fase (dal 1° gennaio 2021 <u>al 1° aprile 2022</u>)”</p> <p>con la seguente frase:</p> <p>“Prima fase (dal 1° gennaio 2021 <u>fino all’avvio della seconda fase</u>)”</p>   |
|  | <p>Sostituita la frase contenuta nel secondo elenco puntato di pagina 6:</p> <p>“Seconda fase, che sarà invece ufficialmente avviata <u>a partire dal 1° aprile 2022</u>”</p> <p>con la seguente frase:</p> <p>“Seconda fase, che sarà invece ufficialmente avviata <u>entro il secondo semestre del 2022</u>”</p>   |
| <p>CAPITOLO 02<br/>2.3 Caratteristiche dei misuratori di energia elettrica in bassa tensione</p> | <p>Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 17 denominata “Tabella 4 - Andamento temporale della posa misuratori 1G”.</p>   |
| <p>CAPITOLO 03<br/>3.1.1 Le funzionalità del Misuratore Elettronico 1G</p>                       | <p>Aggiornata l’etichetta dell’ultima riga della tabella presente a pagina 24 denominata “Tabella 5 - Performance di telelettura 1G negli ultimi 12 mesi”.</p>   |
|  | <p>Aggiornate etichette della prima e dell’ultima riga della tabella presente a pagina 25 denominata “Tabella 6 - Performance di telegestione negli ultimi 12 mesi”.</p>   |
| <p>CAPITOLO 06. Piano volumi dei misuratori 2G</p>   | <p>Sostituita la frase contenuta nel terzo capoverso di pagina 42:</p> <p>“AcegasApsAmga prevede la messa in servizio di <u>oltre 200.000</u> misuratori 2G”</p> <p>con la seguente frase:</p> <p>“AcegasApsAmga prevede la messa in servizio di <u>poco meno di 200.000</u> misuratori 2G”</p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 42 denominata “Tabella 9 - misuratori messi in servizio per ogni anno di piano”.</p>  |
|   | <p>Aggiornato il grafico presente a pagina 43 denominato “Grafico 4 - installazioni 2G complessive in arco piano”.</p>   |
| <p>CAPITOLO 06<br/>6.1 Stock 2G attivi</p>  | <p>Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 44 denominata “Tabella 10 - profilo temporale misuratori 2G attivi al 31.12 di ogni anno”.</p>  |
|   | <p>Aggiornato il grafico presente a pagina 44 denominato “Grafico 5 - profilo temporale misuratori 2G attivi al 31.12 di ogni anno”.</p>   |
| <p>CAPITOLO 7<br/>7.1 Piano volumi concentratori 2G</p>   | <p>Sostituita la frase contenuta nell’ultimo capoverso di pagina 46:</p> <p>“sono stati installati concentratori già predisposti al 2G in sostituzione di <u>609 apparati</u> di prima generazione obsoleti o difettosi”</p> <p>con la seguente frase:</p> <p>“sono stati installati concentratori già predisposti al 2G in sostituzione di <u>612 apparati</u> di prima generazione obsoleti o difettosi”</p> |
|   | <p>Aggiornati i valori della tabella presente a pagina 47 denominata “Tabella 11 - Concentratori 2G posati/adequati per ogni anno”.</p>  |
|   | <p>Aggiornato il grafico presente a pagina 47 denominato “Grafico 6 - Concentratori 2G posati/adequati per ogni anno”.</p>   |
| <p>CAPITOLO 8<br/>8.1.1 sostituzione massiva</p>  | <p>Sostituita la frase contenuta nel primo capoverso di pagina 51:</p> <p>“sarà inviata a mezzo posta copia dell’“Avviso di <u>avvenuta</u> sostituzione” per garantire”</p> <p>con la seguente frase:</p> <p>“sarà inviata a mezzo posta copia dell’“Avviso di <u>mancata</u> sostituzione” per garantire”</p>  |
| <p>CAPITOLO 10<br/>10.1 Spese totali e di capitale previste per il sistema <i>smart metering</i> 2G</p> | <p>Sostituita la frase contenuta nel primo capoverso di pagina 76:</p> <p>“Le spese complessive previste per il PMS2 ammontano, a prezzi correnti, a circa <u>52,9</u> mln di euro”</p> <p>con la seguente frase:</p> <p>“Le spese complessive previste per il PMS2 ammontano, a prezzi correnti, a</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | circa <u>50,5</u> mln di euro”  |
|  | Aggiornato il grafico presente a pagina 76 denominato “Grafico 7 - Spese annue di capitale per sistema 2G”.       |
|  | Aggiornato il grafico presente a pagina 77 denominato “Grafico 8 - Totale spese annue per sistema 2G”.            |
|  | Aggiornato il grafico presente a pagina 78 denominato “Grafico 9 - Spesa di capitale unitaria a prezzi correnti”. |